


Elektro-Anschlusspläne für Fischbach-Scheibenanker-Motoren


0.16-1 / 0.16a-1

Motoren: 2x D500, 2x D850, 2x D1, 2x D2,5, 2x D5, TD10


3x 400V 50Hz/60Hz

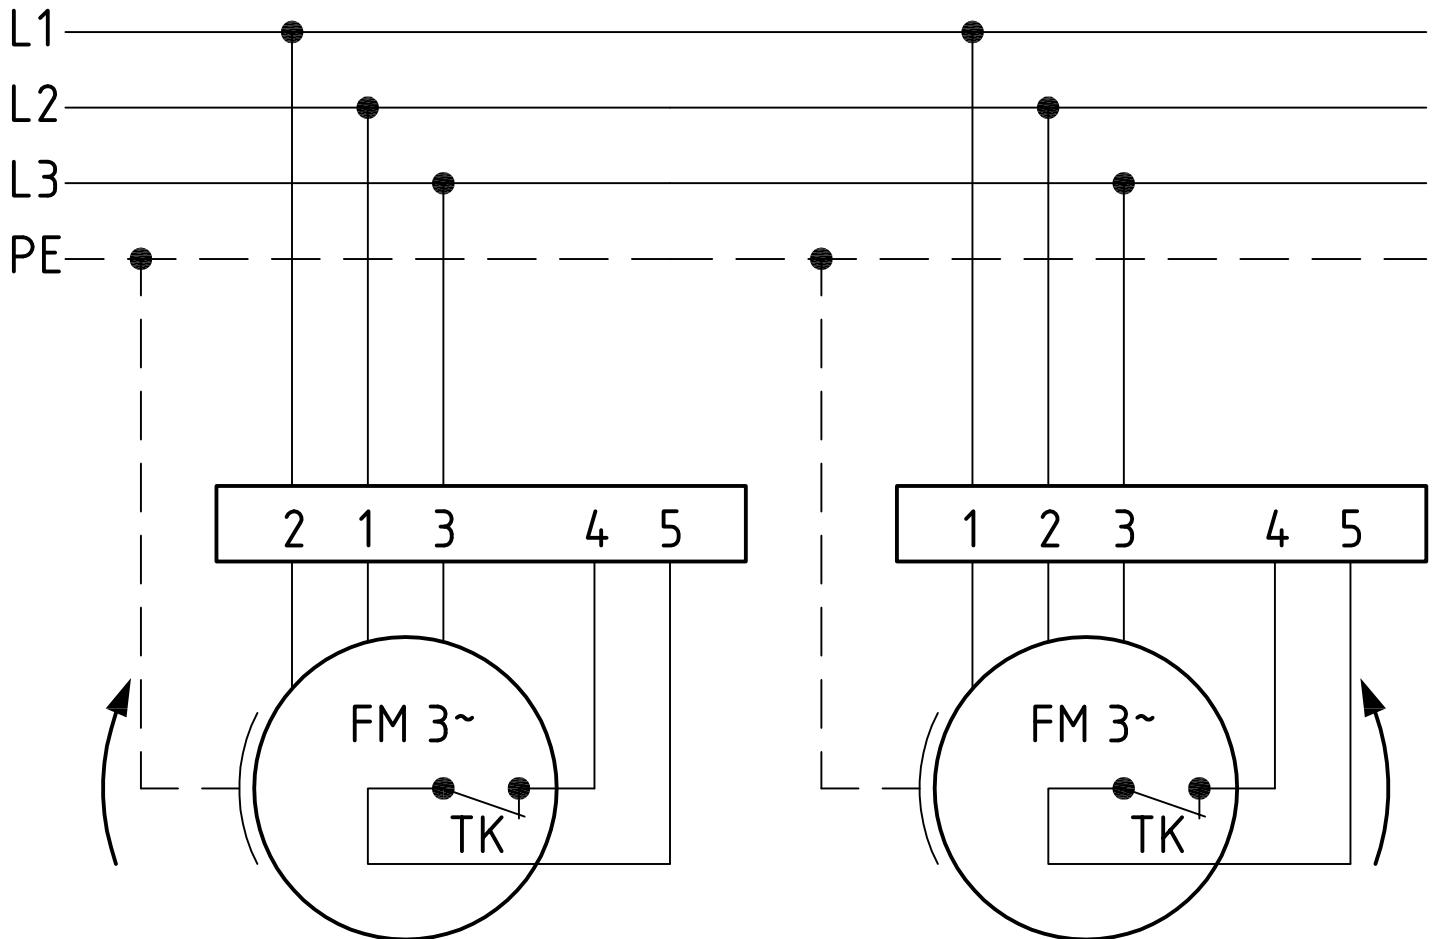

Ansaugseite des Spiralgehäuses

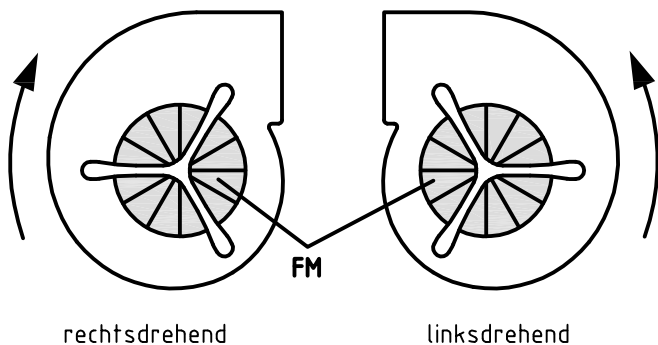

Ansaugseitig (ohne Spiralgehäuse)

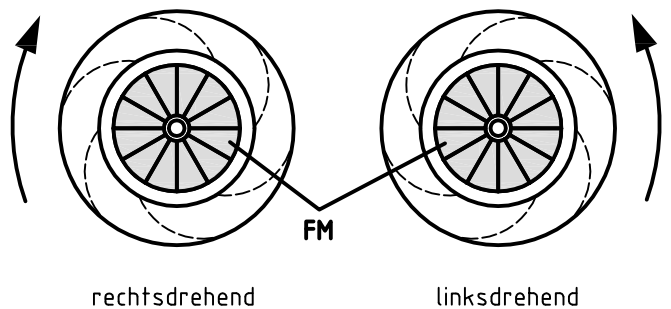

TK = Thermokontakt
(Belastbar bis max. 2A)
FM = Fischbach-Scheibenanker-Motor

Wichtig!

Um die Drehrichtung zu bestimmen, sehen Sie auf den Pfeil auf dem Ventilatorgehäuse. Um die Drehrichtung zu ändern müssen Sie bei einphasigen Geräten 3 und 4 tauschen, bei dreiphasigen Geräten 1 und 2.