


Elektro-Anschlusspläne für Fischbach-Scheibenanker-Motoren

0.13-2 I.


Motoren: D015, D025, D500, D850, D1, D2, D2,5, D5

3x 400V 50Hz/60Hz


Gebläsebaureihe: D/DS/CE-,CFE-,HD/HE-,FLR-links/AW/CEK-,HEK-rechts

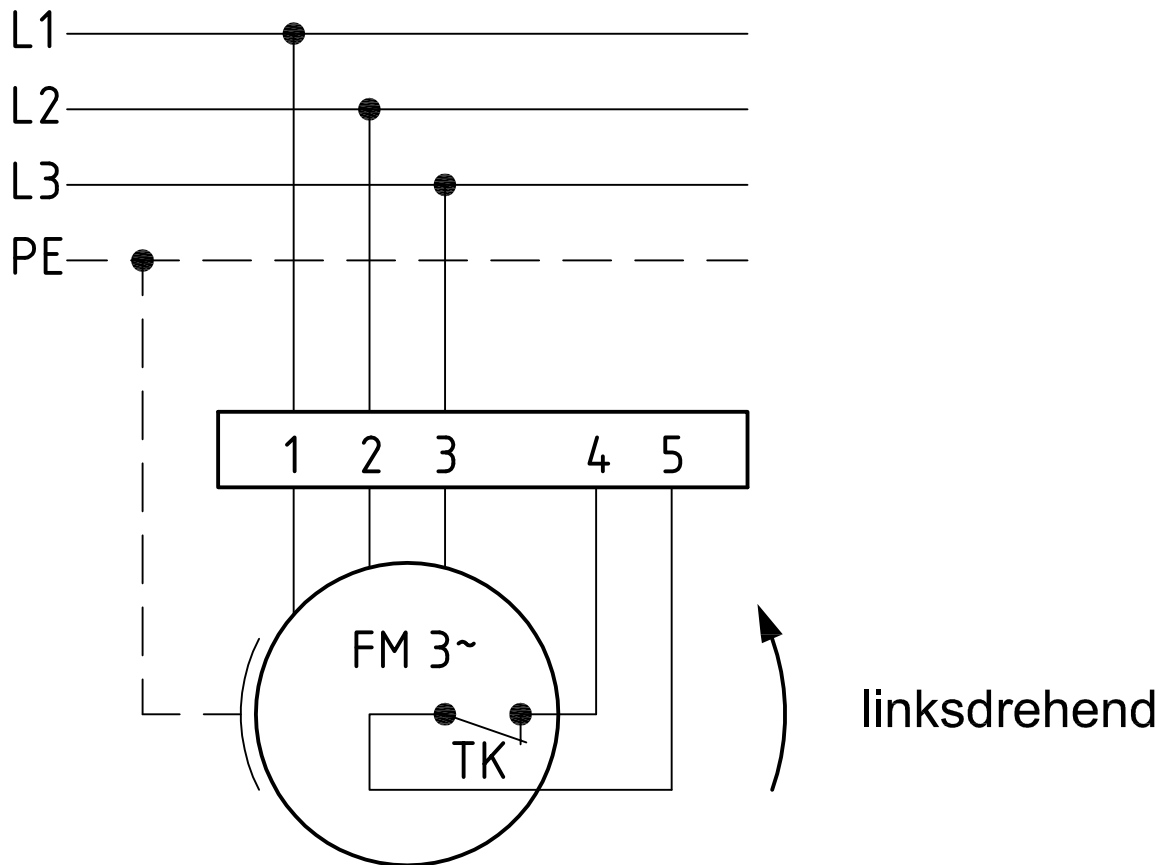

Ansaugseite des Spiralgehäuses

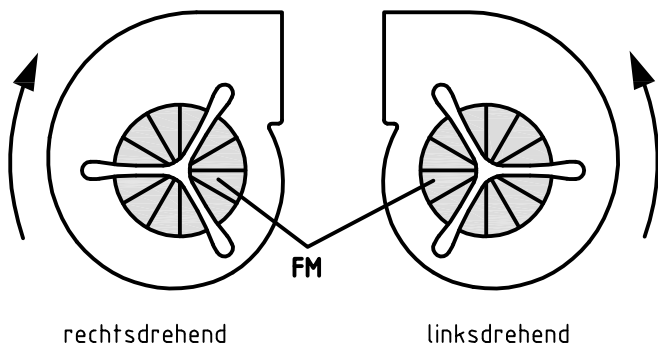

Ansaugseitig (ohne Spiralgehäuse)

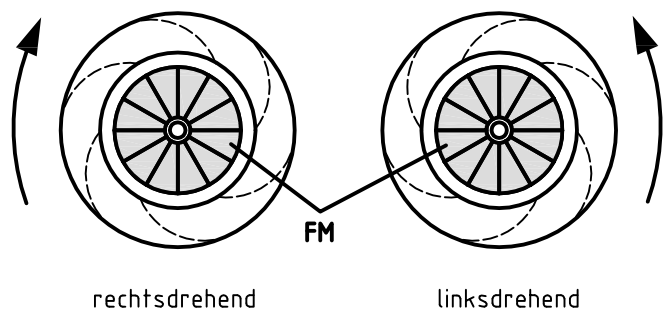

TK = Thermokontakt
(Belastbar bis max. 2A)
FM = Fischbach-Scheibenanker-Motor

Wichtig!

Um die Drehrichtung zu bestimmen, sehen Sie auf den Pfeil auf dem Ventilatorgehäuse. Um die Drehrichtung zu ändern müssen Sie bei einphasigen Geräten 3 und 4 tauschen, bei dreiphasigen Geräten 1 und 2.